


Skema for indmuring af pap

Skemaet er for pap i et murfelt hvor højden på murfeltet er tilsvarende lysningsvidden eller højere

(Kan beregnes for Specifikke områder.)

Lysningsvidde	Skifte inden indmuring af pap
< 2000 mm.	4 Skifte
2000 mm. - 2400 mm.	5 Skifte
2400 mm. - 2700 mm.	6 Skifte
2700 mm. - 3000 mm.	8 Skifte
3000 mm. - 3300 mm.	9 Skifte
3300 mm. - 3500 mm.	10 Skifte

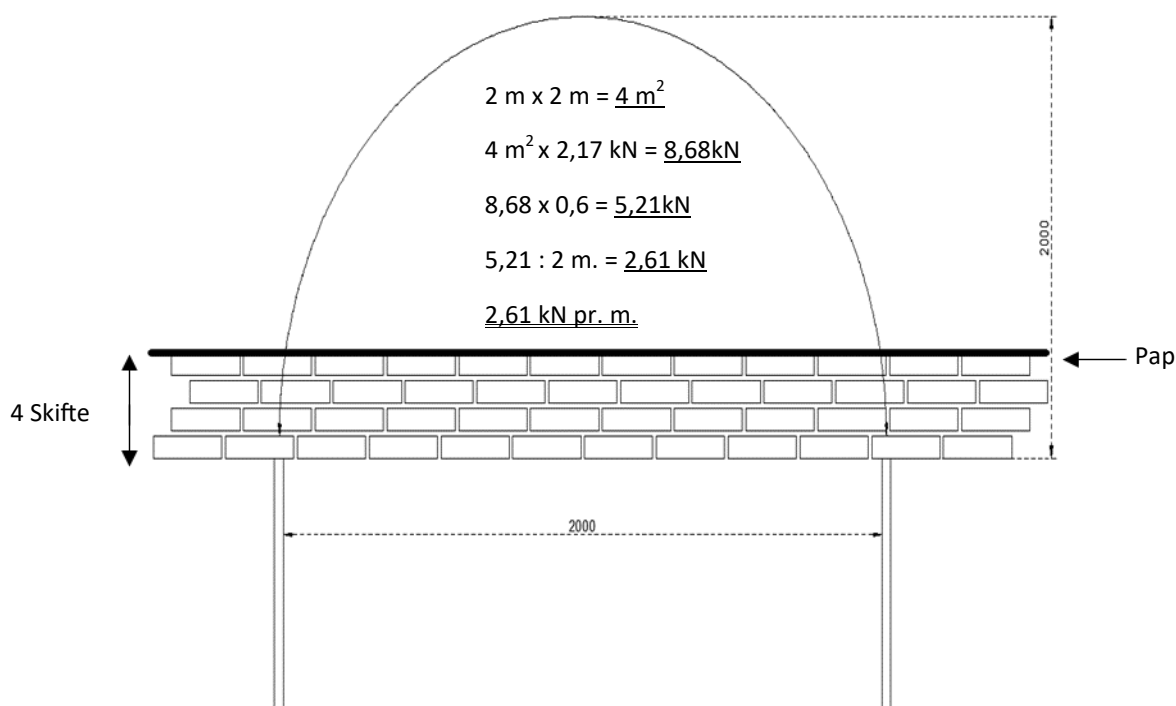

!! Konsoller !!

Ved murværk der er ophængt på konsoller, er hovedreglen at pappet må indmures 4 skifte over den ophængte overligger.

!! VTO Rende !!

VTO Rende indmures generelt så tæt på overliggeren som muligt, normalt i 2. skifte over åbninger.